



ADELISO

Association de Défense du Littoral sud-ouest
de la Presqu'île de Crozon

Siège: La Palue - 29160 CROZON / Mail: adelisocrozon@yahoo.fr
site : <http://www.adeliso.fr>

Marie-Christine Ledernez
Présidente ADELISO
La Palue
29160 CROZON

Crozon le 25 octobre 2017

à Monsieur le Directeur de l'ESID
Bcrn De Brest Cc16
15 Bis av Ecole Navale
29240 BREST CEDEX 9

Objet : Assainissement de l'île Longue
Pièce jointe : Mise en demeure du préfet
Références : Les RAD 2016 et 2015

Monsieur le Directeur de l'ESID,


Association de défense du littoral, nous surveillons de près l'assainissement de Crozon. En effet, si la station déborde (ce qui s'est déjà produit), les eaux usées traitées, mal traitées ou non traitées vont s'écouler sur la plage de Lostmarc'h avec les boues.

Or, nous venons de prendre connaissance du Rapport Annuel du Délégué (RAD) de 2016 que fournit l'entreprise La Saur à la municipalité de Crozon.

Deux problèmes vous concernant nous interpellent :

1 - La Saur dit en page 7 : « *l'engagement d'une discussion avec la base militaire de l'île Longue suite à une demande d'extension de leur part, provoquant une augmentation des volumes rejetés. L'étude est actuellement finalisée. Les travaux ont débuté en 2016 et on peut remarquer une amélioration des intrusions d'eau de mer depuis. La suite est prévue en 2017.* »

2 - Le graphe de la page 37 ne laisse pas apparaître d'amélioration quand aux intrusions d'eaux de mer ou de pluie par rapport à 2015.

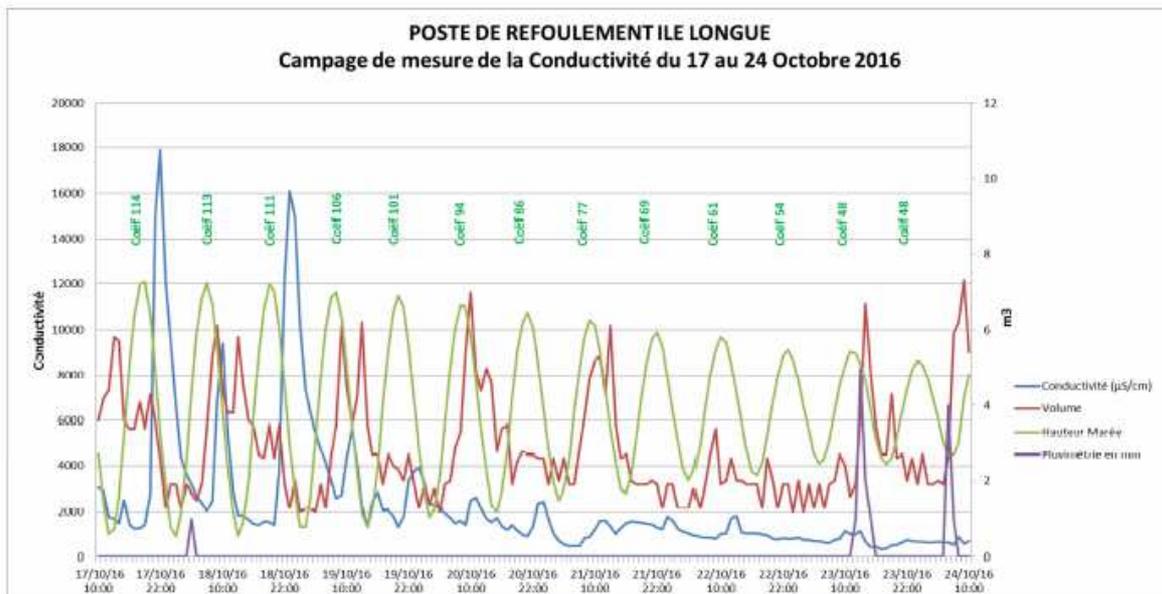

Et si vous lisez la presse régionale, vous ne pouvez pas ignorer les problèmes d'eaux parasites dans le réseau municipal ainsi que la mise en demeure de la préfecture (voir PJ), interdisant toute nouvelle extension du réseau tant que les problèmes d'entrées des eaux parasites ne sont pas résolus.

Etant un gros client de la station d'épuration de Crozon, vous êtes aussi concerné par ces deux points ; pas d'extension et réhabilitation de votre réseau.

Aussi, nous aimerions savoir quels sont vos projets pour résoudre ces problèmes et à quelle échéance.

Ayant travaillé dans vos services, je sais pouvoir compter sur vous pour répondre à ces préoccupations d'intérêt public.

En attente d'une réponse, veuillez agréer, Monsieur le directeur, mes sentiments les meilleurs.

Madame Marie Christine LEDERNEZ,

Copie (sans PJ) à : M. le Préfet du Finistère
La Police de l'eau
L'agence de l'eau
M. le Maire de Crozon